

Fläktrum


- Enligt funktionskrav i BBR betraktas fläktrum inte som egna brandceller, utan att dessa gemensamma utrymmen skall utföras så att brand inte kan spridas mellan byggnadens brandceller via fläktrum

Fläktrum

Fläktrum, placering / ventilationssystem	Inom betjänad brandcell	Inom byggnad	På vind	På tak
FT eller F system, som betjänar <i>en</i> eller <i>flera</i> brandceller	Avsnitt 17.3.1	Avsnitt 17.3.2 och avsnitt 17.3.3	Avsnitt 17.3.2 och avsnitt 17.3.3	Avsnitt 17.3.2 och avsnitt 17.3.3
FT eller F system, som betjänar <i>en</i> eller <i>flera</i> brandceller Passivt system, tryckavlastning av kanalsystem	-	Avsnitt 17.3.2	Avsnitt 17.3.2	Avsnitt 17.3.2
FT eller F system, som betjänar <i>flera</i> brandceller Passivt system, brandgasspjäll och/eller brand/brandgasspjäll	-	Avsnitt 17.3.3	Avsnitt 17.3.3	Avsnitt 17.3.3
FT eller F system, som betjänar <i>flera</i> brandceller Aktivt system, fläktar i drift	-	Avsnitt 17.3.4	Avsnitt 17.3.4	Avsnitt 17.3.4
FT eller F system, som betjänar <i>en</i> brandcell Imkanal från storkök	Avsnitt 17.3.5	Avsnitt 17.3.6	Avsnitt 17.3.6	Avsnitt 17.3.6

Fläktrum

- FT eller F system, som betjänar en brandcell
- Fläktrum placeras inom betjänad brandcell
- A Fläktrumets byggnadsdelar mot betjänad brandcell kan utföras utan krav på avskiljande förmåga

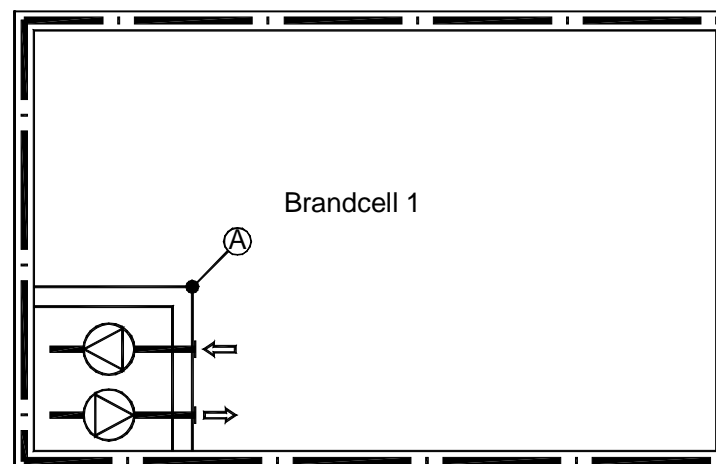

Fläktrum


FT eller F system, som betjänar en eller flera brandceller

Fläktrum placeras utanför betjänad(e) brandcell(er) inom byggnad, på vind eller på tak

Passivt skydd, tryckavlastning av kanalsystem


Fläktrum

- A Fläktrummet avskiljs brandtekniskt. Fläktrummet brandmotstånd kan ersättas med brandisolering av kanaler och aggregathölje.
- B Beakta eventuellt behov av brandisolering av kanaler som genombryter brandcellsgräns med avseende på brand som uppstår i fläktrummet.

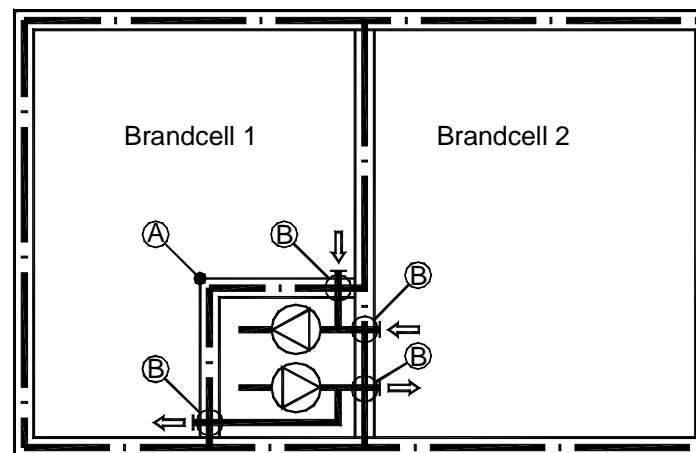

Fläktrum

- A Fläktrummet avskiljs brandtekniskt. Fläktrummetts brandmotstånd kan ersättas med brandisolering av kanaler och aggregathölje.
- B Beakta eventuellt behov av brandisolering av kanaler som genombryter brandcellsgräns med avseende på brand som uppstår i fläktrummet.

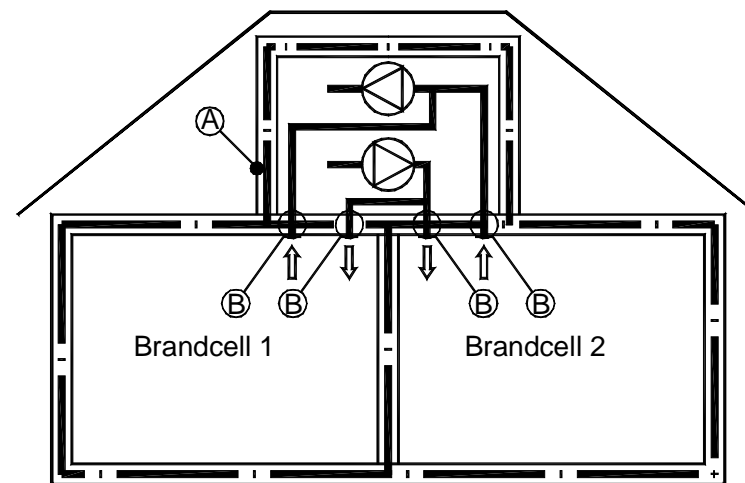

Fläktrum


FT eller F system, som betjänar en eller flera brandceller

Fläktrum placeras utanför betjänad(e) brandcell(er) inom byggnad, på vind eller på tak

Passivt skydd, brandgasspjäll och/eller brand/brandgasspjäll


Fläktrum

- A Fläktrumets byggnadsdelar mot "ospjälad" brandcell kan utföras utan krav på avskiljande förmåga

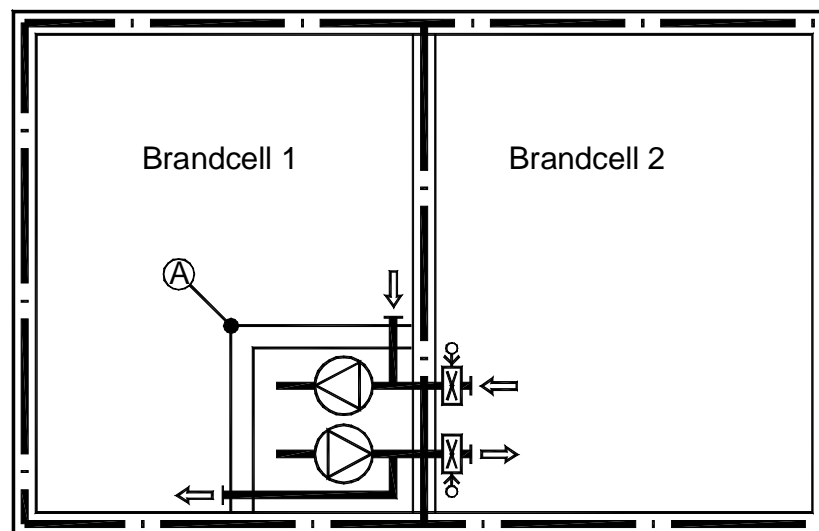

Fläktrum

- A Fläktrumets byggnadsdelar mot vind kan utföras utan krav på avskiljande förmåga

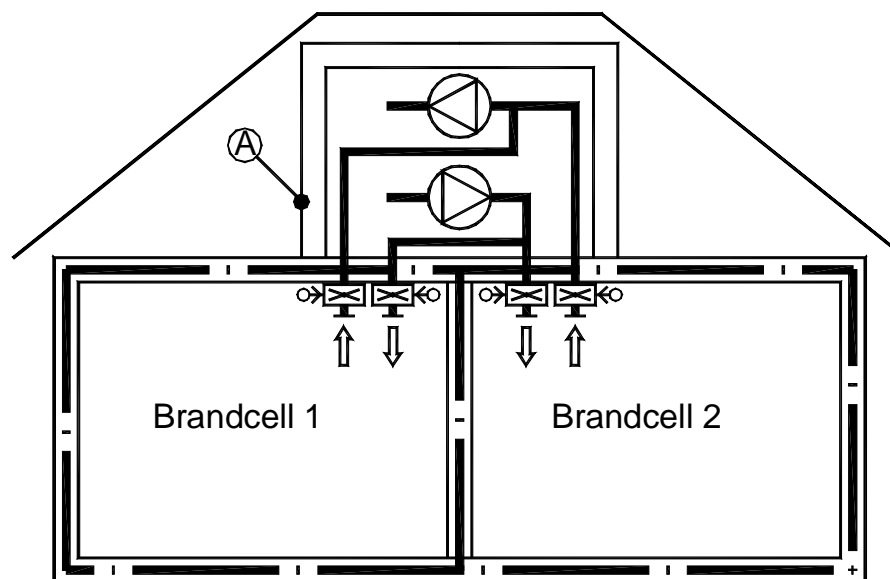

Fläktrum


FT eller F system, som betjänar flera brandceller

Fläktrum placeras utanför betjänad(e) brandcell(er) inom byggnad, på vind eller på tak

Aktivt skydd, fläktar i drift


Fläktrum

- A Fläktrummet avskiljs brandtekniskt.
- B Beakta eventuellt behov av brandisolering av kanaler som genombryter brandcellsgräns med avseende på brand som uppstår i fläktrummet.
- C Beakta eventuellt behov av brandisolering inom fläktrum för kanaler som transporterar brandgas.

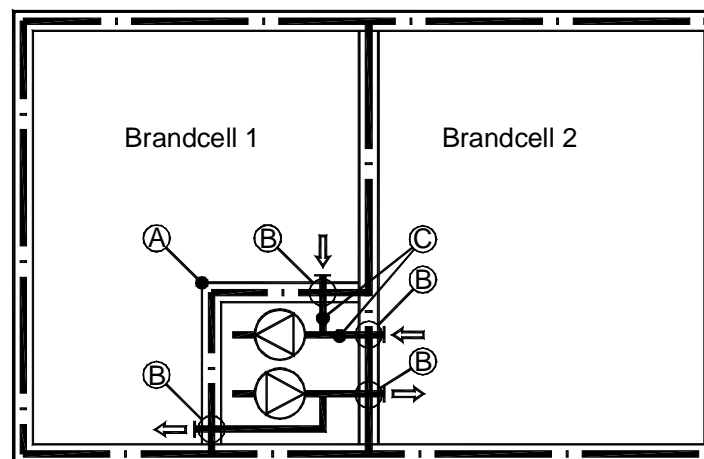

Fläktrum

- A Fläktrummet avskiljs brandtekniskt.
- B Beakta eventuellt behov av brandisolering av kanaler som genombryter brandcellsgräns med avseende på brand som uppstår i fläktrummet.
- C Beakta eventuellt behov av brandisolering inom fläktrum för kanaler som transporterar brandgas.

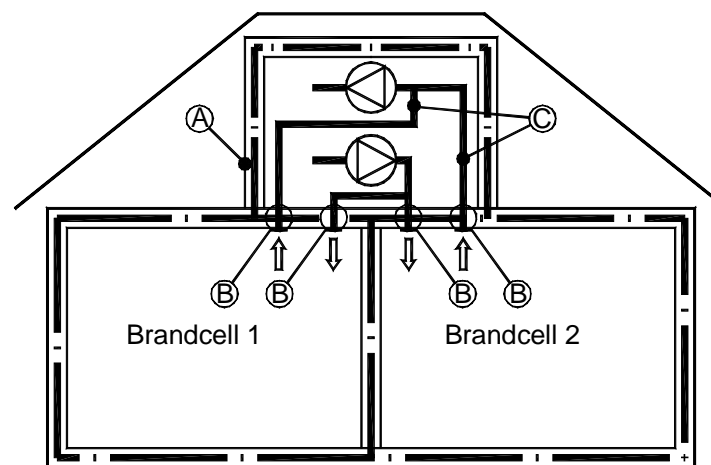

Fläktrum – imkanal från storkök

- A Fläktrummet avskiljs brandtekniskt. Fläktrumets brandmotstånd kan ersättas med brandisolering av kanaler och aggregathölje.
- B Beakta eventuellt behov av brandisolering av kanaler som genombryter brandcellsgräns med avseende på brand som uppstår i fläktrummet.
- C Skyddsavstånd av minst 50 mm till brännbart material.

